

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Из опыта работы МБУ «Гимназия 39»

Директор Терлецкая Татьяна Леонидовна

Заместитель директора по АХР Мусихина Елена Владиславна

Структура комплексной безопасности

Санитарный
надзор

Антитеррористическая
безопасность

Пожарная
безопасность

Экологическая
безопасность

Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних проблем (статья 1 Закона РФ «О безопасности»)

Охрана
труда

Энергосбереже
ние

Комплексная безопасность – состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование

Безопасная
эксплуатация
здания

Экологическая безопасность

Перечень документов по экологии будет зависеть от того, какой вред на окружающую среду оказывает ваша организация.

Образовательные учреждения относятся к IV категории негативного воздействия на окружающую среду (НВОС), а значит в ОУ должны быть в наличии следующие **документы по экологической безопасности**:

- ПНООЛР (проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение);
- Паспорт отходов I—IV классов опасности;
- Журнал учета отходов;
- Статистическая отчетность по форме №2-ТП (отходы);
- Документы об образовании и (или) о квалификации для лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности;
- Приказы о назначении ответственных за обращение с отходами I—IV классов опасности;
- Журнал учета отхода I класса опасности «Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак»;

Постановление правительства РФ от 31 декабря 2020 года N 2398

- 1 категория – значительное негативное воздействие (добыча нефти, угля, металлургическое производство, выращивание птицы, свиней, производство пищевых продуктов и пр.)
- 2 категория – умеренное негативное воздействие (обеспечение электроэнергией, газом, водой, производство текстиля, пр.)
- 3 категория – незначительное негативное воздействие (строительство, добыча подземных вод и пр.)
- 4 категория – минимальное негативное воздействие на окружающую среду (отсутствие выбросов в атмосферу или в сточные воды загрязняющих веществ)

Присвоение категории осуществляется при постановке на государственный учет объектов (п. 3, 4 ст. 4.2 Закона № 7-ФЗ), оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, факт которого удостоверяется выдачей соответствующего свидетельства



Регистрационный № 6840987
от 19.04.2022

З А Я В К А

о постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, и государственного учета, содержащая сведения для внесения в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью

Заявитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ГИМНАЗИЯ № 39 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА МАРГЕЛОВА" (Структурное подразделение детский сад "Жемчужинка")
(полное наименование юридического лица/физлица, индивидуального предпринимателя)

для индивидуального предпринимателя

находящийся 445008, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громова, д. 38
(для юридического лица - адрес (место нахождения), для индивидуального предпринимателя - место жительства)

для индивидуального предпринимателя - место жительства

контактный телефон 8(8482)25-57-39

дата государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя _____

идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет в налоговом органе от 6322005389, 29.10.1997

код причины постановки на учет в налоговом органе 632401001

основной государственный регистрационный номер записи и дата ее внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей от 02.12.2002, 1026301997732

код в соответствии с общероссийским классификатором предприятий и организаций 21249927

в лице Терлецкая Татьяна Леонидовна, ДИРЕКТОР
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя или его полномочного представителя)

просит поставить на государственный учет объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду (далее – объект).



СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет

№ 6840428 от 20.04.2022



Настоящее свидетельство в соответствии с положениями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ГИМНАЗИЯ № 39 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА МАРГЕЛОВА"	
ОГРН	1026301997732
ИНН	6322005389
Код ОКПО	21249927

и подтверждает постановку на государственный учет в региональный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, эксплуатируемого объекта:

наименование объекта	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова»
место нахождения объекта	Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громова, влд 38
ОКТМО	36740000
дата ввода объекта в эксплуатацию	1973-01-27
тип объекта	Точечный

и присвоение ему кода объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду:

3 6 - 0 2 6 3 - 0 0 7 3 0 9 - Т

и IV-й категории негативного воздействия на окружающую среду.

Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Кому выдан: МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Сертификат:
3FD3D55128D4EA3ED753D128F05233A7C05D68CC
Владелец: Пономарева Елена Михайловна
Действителен с 27.12.2021 по 27.03.2023

ПНООЛР (проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение);

- **Разработка проектов** нормативов образования отходов требуется только предприятиям 1 и 2 категории. Для 3 и 4 – не требуется.
- В ОУ образуются только различные отходы I—IV классов опасности, такие как ртутные лампы, компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) и другие отходы.
- **проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение – не разрабатываем**

Паспорт отходов I—IV классов опасности

- В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» на все образующиеся в учреждении отходы должны быть составлены паспорта отходов I—IV классов опасности соответственно.
- V класса опасности — практически не опасные отходы — разработка паспортов не требуется.
- На отходы I-IV классов опасности, включенные в федеральный классификационный каталог отходов, индивидуальные предприниматели и юридические лица составляют и утверждают паспорт по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от **16 августа 2013 года N 712**.

«Утверждаю»

Директор
МБУ «Гимназия № 39»
И.С. Захаренко
2015 г.



ПАСПОРТ ОТХОДОВ I-IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Составлен на 7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

(указывается вид отхода, код и наименование по федеральному классификационному каталогу)

Образованный в процессе деятельности юридического лица

Жизнедеятельности сотрудников, уборки офисных и бытовых помещений
(указывается наименование технологического процесса)

в результате, которого образовался отход,

или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские

свойства, с указанием наименования исходного товара)

состоящий из Продуктов природного растительного и животного происхождения - 7.6400% масс, целлюлозы - 50.6100% масс, алюминия - 1.2500% масс, железа - 2.6000% масс, полистирола - 1.5300% масс, поливинилхлорида - 4.2100% масс, полиэтилена - 24.9600% масс, воды - 7.2000% масс.
(химический и (или) компонентный)

состав отхода, в процентах

(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам, гель, эмульсия, суспензия,
Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий
Сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный, волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное указать нужно)

имеющий IV четвертый класс опасности по степени
(класс опасности) (прописью)

негативного воздействия на окружающую среду.

»



ПАСПОРТ ОТХОДОВ I-IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

а 7 33 390 01 71 4 Смет с территории предприятия малоопасный

зывается вид отхода, код и наименование по федеральному классификационному каталогу)

ий в процессе деятельности юридического лица

Уборки прилегающей территории

(указывается наименование технологического процесса)

в результате, которого образовался отход,

или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские

свойства, с указанием наименования исходного товара)

3 Грунта - 68.8800% масс, целлюлозы - 12.0500% масс, стекла - 2.2700% масс, полиэтилена - 8.7400% масс, воды - 5.6800% масс, железа - 1.1200% масс, алюминия - 1.2200% масс, нефтепродуктов - 0.0400% масс.
(химический и (или) компонентный)

состав отхода, в процентах

состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам, гель, эмульсия, суспензия,
Смесь твердых материалов (включая волокна)
нулят, порошкообразный, пылеобразный, волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное указать нужно)

имеющий IV четвертый класс опасности по степени
(класс опасности) (прописью)

негативного воздействия на окружающую среду.

«Утверждаю»

Директор
МБУ «Гимназия № 39»
И.С. Захаренко
2015 г.



ПАСПОРТ ОТХОДОВ I-IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Составлен на 4 71 101 01 52 1 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства

(указывается вид отхода, код и наименование по федеральному классификационному каталогу)

Образованный в процессе деятельности юридического лица

Замены ламп освещения

(указывается наименование технологического процесса)

в результате, которого образовался отход,

или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские

свойства, с указанием наименования исходного товара)

состоящий из Стекла - 92.0000% масс, ртути - 0.0200% масс, других металлов - 2.0000% масс, прочего - 5.9800% масс.
(химический и (или) компонентный)

состав отхода, в процентах

(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам, гель, эмульсия, суспензия,
Изделия из нескольких материалов
Сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный, волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное указать нужно)

имеющий I первый класс опасности по степени
(класс опасности) (прописью)

негативного воздействия на окружающую среду.

Журнал учета отходов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
«Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова» (МБУ
«Гимназия № 39»
445008, г.Тольятти, ул.Громовой, 38
ИНН 6322005389 КПП 632401001 ОГРН 1026301997732

Журнал учета в области с обращениями с отходами за 2022 год
Корпус № 1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Порядку учета в области
обращения с отходами, утвержденному
приказом Минприроды России
от 08.12.2020 № 1028

Состав образующихся видов отходов, подлежащих учету

Таблица 1 - Состав образующихся видов отходов, подлежащих учету

№ п/п	Наименование вида отхода	Код по ФККО	Класс опасности вида отхода	Происхождение или условия образования вида отхода	Агрегатное состояние и физическая форма вида отхода	Химический и (или) компонентный состав вида отхода, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	мусор от офисных и бытовых помещений несортированный (исключая крупногабаритный)	73310001724	IV	жизнедеятельность персонала учреждения в период его нахождения на рабочем месте	смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий	продукты природного растительного и животного происхождения - 7,6400% масс, целлюлозы - 50,6100% масс, алюминий - 1,2500% масс, железа - 2,6000% масс, полистирола - 1,5300% масс, поливинилхлорида - 4,2100% масс, полиэтилена - 24,9600% масс, воды - 7,2000% масс
2.	смет с территории учреждения малоопасный	7 33 390 01 71 4	IV	уборка прилегающей территории	смесь твердых материалов (включая волокна)	грунт - 68,8800% масс, целлюлозы - 12,0500% масс, алюминий - 1,2200% масс, железа - 1,1200% масс, стекла - 2,2700% масс, полистирола - 8,7400% масс, воды - 5,6800% масс, нефтепродуктов - 0,0400% масс

Статистическая отчетность по форме №2-ТП (отходы)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ					
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ					
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях					
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных					
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ					
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ, РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ за 2023 год					
Предоставляют:		Сроки предоставления:		Форма № 2-ТП (отходы)	
юридические лица и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие деятельность в области обращения с отходами производства и потребления, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами: - территориальному органу Росприроднадзора в субъекте Российской Федерации территориальный орган Росприроднадзора в субъекте Российской Федерации. - Росприроднадзору		1 февраля 15 марта		Приказ Росстата: Об утверждении формы от 9.10.2020 № 627 О внесении изменений (при наличии) от _____ № _____ от _____ № _____	
Годовая					
Наименование отчитывающейся организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ГИМНАЗИЯ №39 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА МАРГЕЛОВА" (МБУ "Гимназия №39") Адрес (почтовый) 445008, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громова, д. 38 (445008, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, влд. 73А)					
Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)					
Код формы по ОКУД	Код				
	отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособленных подразделений и головного подразделения юридического лица - идентификационный номер)				
1	2	3	4	5	6
0609013	21249927360001	85.13	36740000	6322005389	1026301997732

Документы об образовании и (или) о квалификации для лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности;

- Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами I - IV классов опасности.
- 2. Ответственность за допуск работников к работе с отходами I - IV класса опасности несет соответствующее должностное лицо организации.

Настоящее удостоверение подтверждает, что

Мусихина Елена Владиславна
(фамилия, имя, отчество)

с **19 декабря 2022 г.** по **23 декабря 2022 г.**
прошел(а) повышение квалификации в

АНО ДПО «Академия»
(наименование образовательной организации)

по программе дополнительного профессионального образования
«Обеспечение экологической безопасности при работах в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV классов опасности»
(наименование программы)

в объеме **38 ч.**

Директор подразделения **Сазанская Л.А.**
М.П. _____
Секретарь комиссии **Нешич О.В.**

г. Самара Дата выдачи **23 декабря 2022 г.**


Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Академия»

Удостоверение
о повышении квалификации
№ Т-22/пкВО-13-01


АКАДЕМИЯ

Документ о квалификации

Регистрационный номер
5 03987

Пожарная безопасность

- **Нормативно-правовая база:**
- - Федеральный закон РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- - Федеральный закон РФ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- - Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

Перечень документов по пожарной безопасности

1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности	Разрабатывается в отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий, расположенных по одному адресу с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений	П. 2 ППР 1479
----	--	---	---------------------



Утверждаю:
Директор МБУ
«Гимназия № 39»
Т.Л.Терлецкая

Инструкция по пожарной безопасности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по пожарной безопасности устанавливает требования пожарной безопасности для зданий, сооружений, помещений и на территориях муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова», определяющие порядок поведения людей, порядок организации деятельности и содержания территорий в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Настоящая инструкция по пожарной безопасности разработана с учетом:

- Приказа МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности";
- Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима»;
- Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

1.3. Инструкция по пожарной безопасности (далее – Инструкция) в учреждении является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных и прибывших на обучение (практику) в образовательное учреждение сотрудников.



1.4. Администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательного учреждения обязаны знать и строго соблюдать правила противопожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все необходимые от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара.

1.5. Ответственность за выполнение данной инструкции по пожарной безопасности и обеспечение пожарной безопасности несет директор учреждения.

1.6. Обучение сотрудников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования, порядок и сроки обучения мерам пожарной безопасности определяются руководителем учреждения с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Лица, допускаются к работе на объектах защиты учреждения только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Документы по пожарной безопасности

2.	Порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности	Форма не установлена, разрабатывается учреждением самостоятельно	П. 3 ППР 1479
----	--	--	---------------

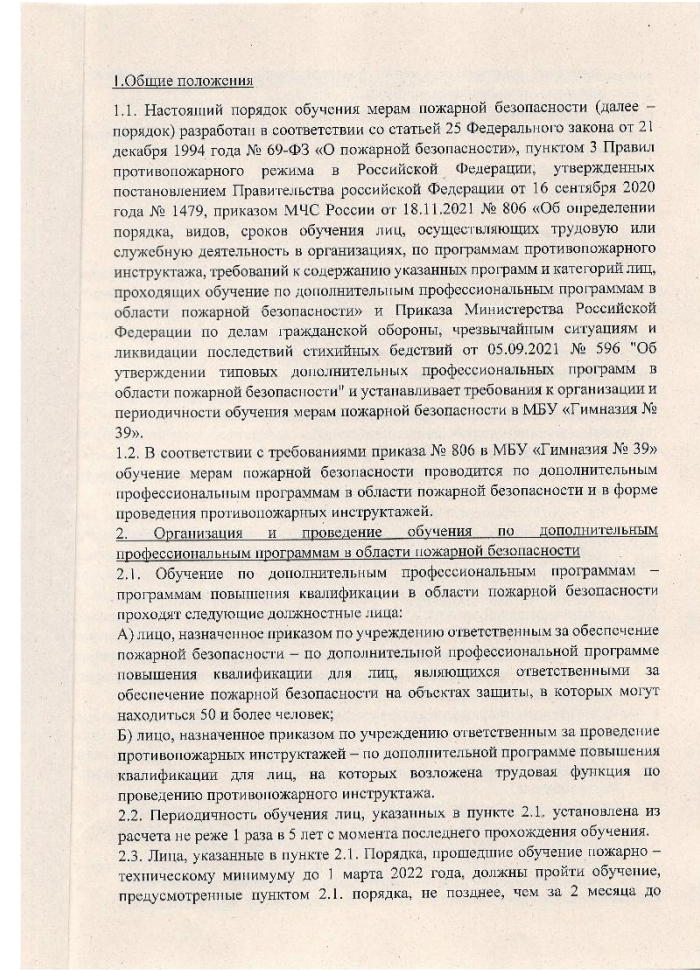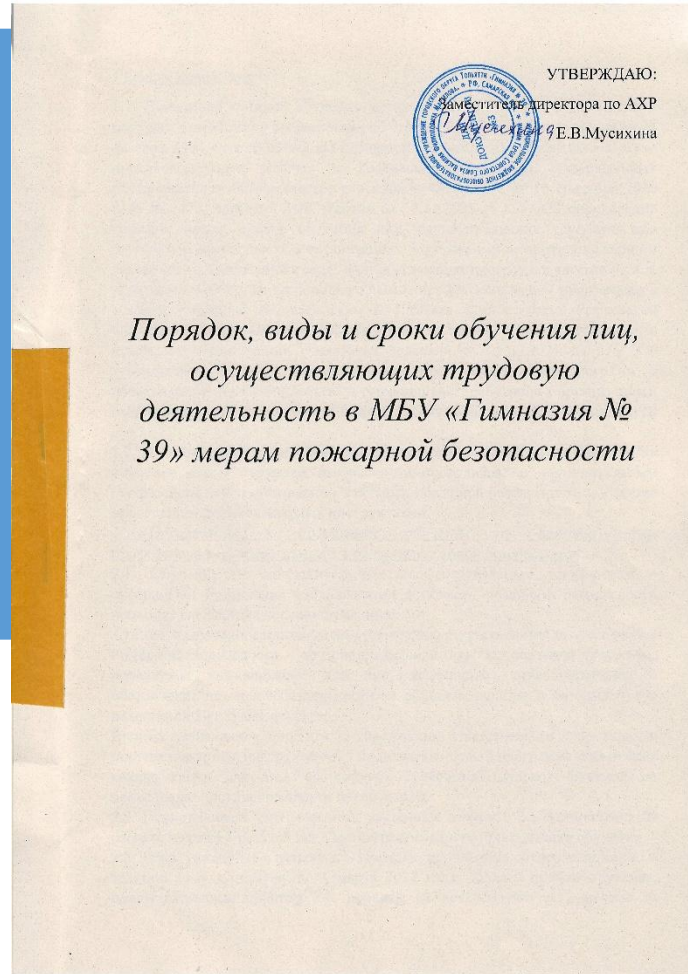




Документы по пожарной безопасности

3.	Документы, подтверждающие обучение лиц мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам: - удостоверение о повышении квалификации; - диплом о профессиональной переподготовке; Или действующий документ об обучении ПТМ (если обучались до 01.03.2022).	Кто и какое обучение должен проходить сказано в Приложении № 3 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806	П. 3 ППР 1479
----	---	---	---------------




Документы по пожарной безопасности

4.	Программы проведения противопожарных инструктажей	- программа проведения вводного инструктажа; - программа проведения первичного противопожарного инструктажа; *требования к содержанию программ смотрите в приложении № 2 к приказу МЧС № 806 Внимание! «Порядком обучения мерам пожарной безопасности» должно быть определено лицо, ответственное за хранение журналов противопожарных инструктажей	П. 3 ППР 1479
----	---	--	---------------

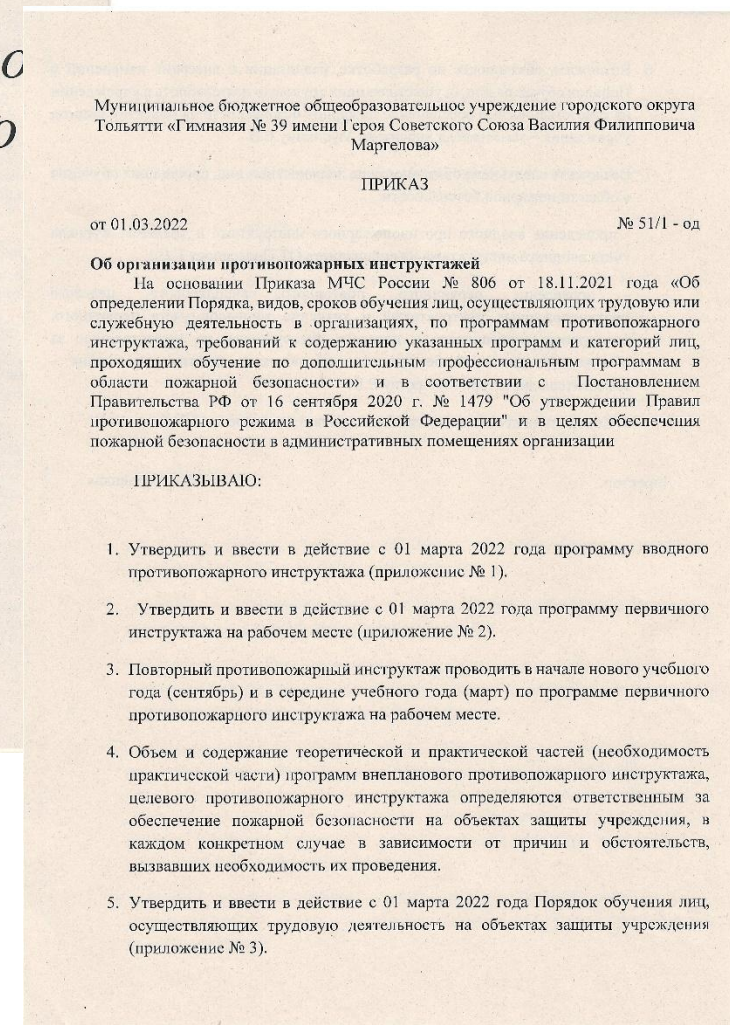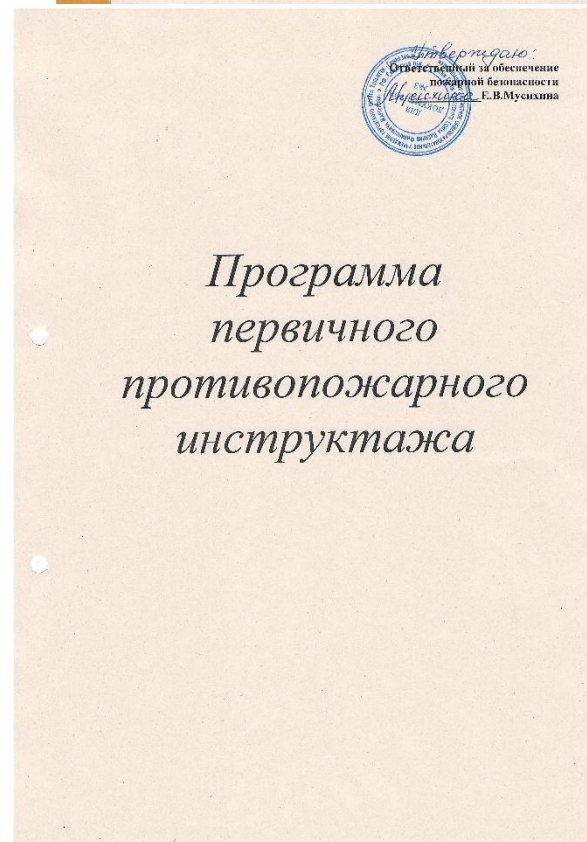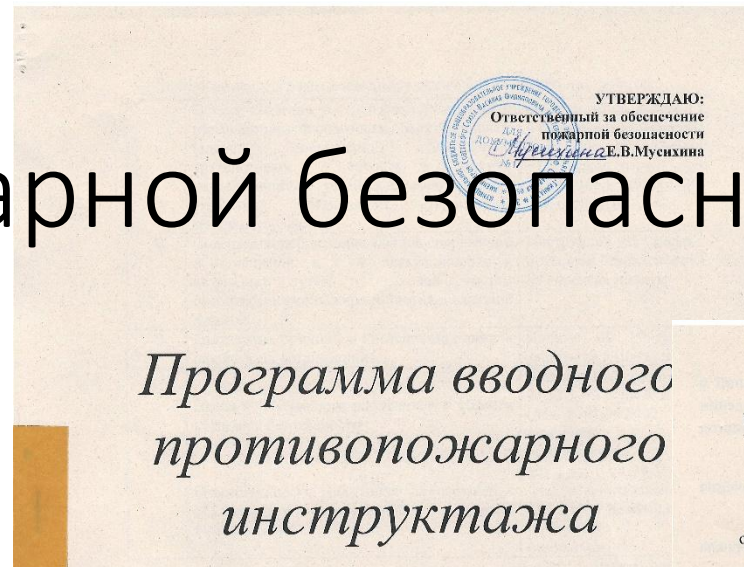


Документы по пожарной безопасности

5.	Приказ о назначении лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты	Назначение ответственного лица является правом руководителя, а не обязанностью; Лица, назначенные ответственными за ПБ должны пройти обучение по дополнительным профессиональным программам – программ повышения квалификации в области пожарной безопасности	П. 4 ППР 1479
----	--	---	---------------

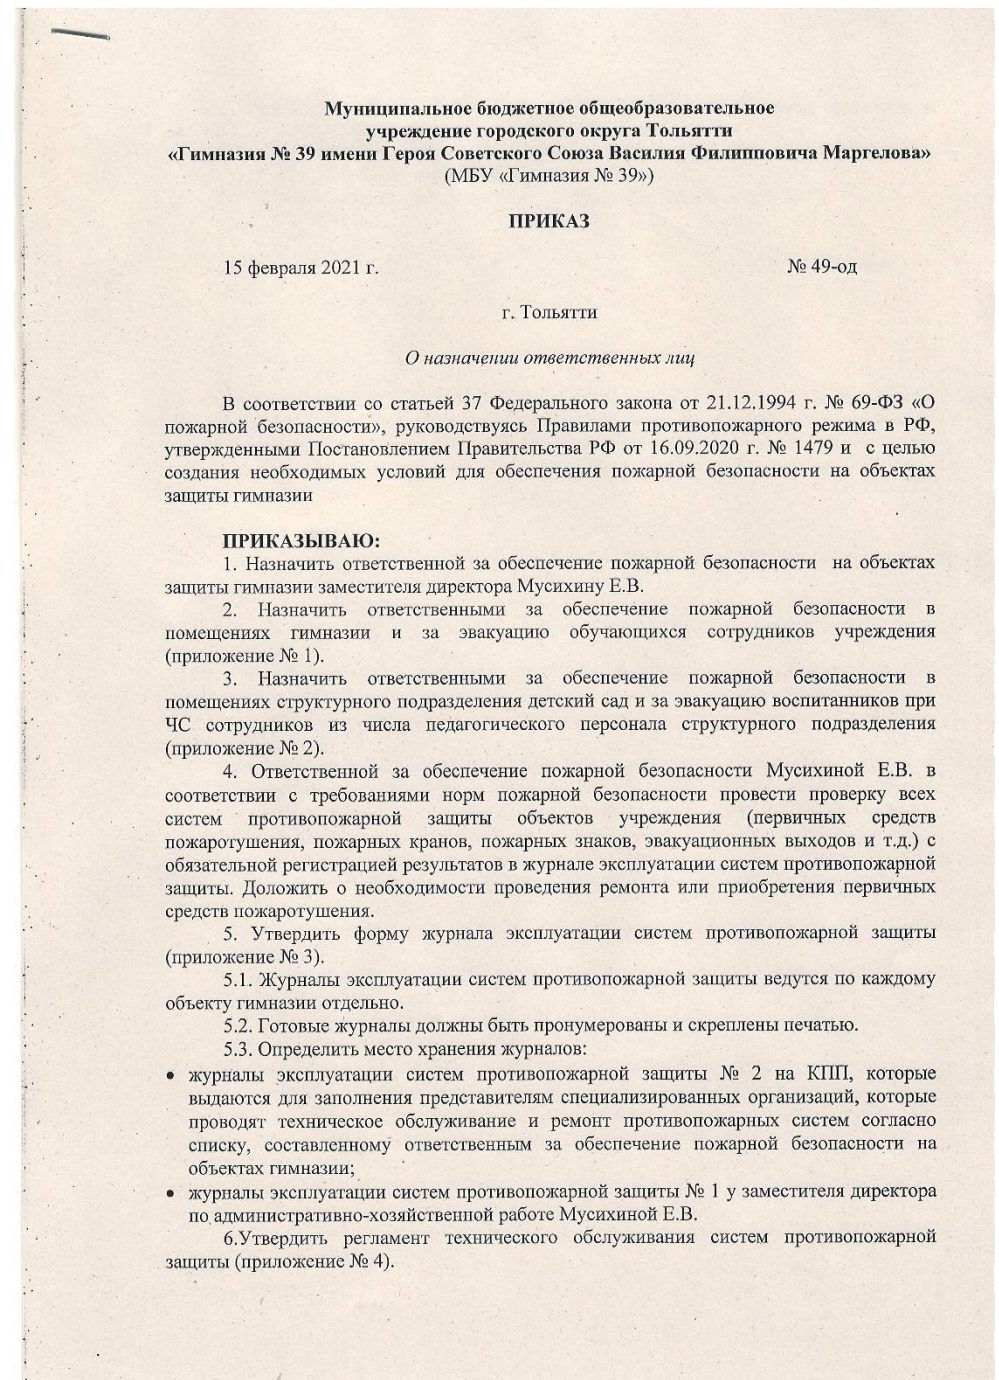

Документы по пожарной безопасности

6.	План эвакуации при пожаре	Изготавливаются в фотолюминесцентном исполнении по новому ГОСТу 34428-2018 от 01.05.2022 По новому ГОСТу срок службы фотолюминесцентных элементов ФЭС должен быть указан в технической документации производителя и составлять не менее 5 лет. По истечении срока службы, указанного в технической документации производителя, фотолюминесцентные элементы ФЭС должны быть заменены.	П. 5 ППР 1479
----	---------------------------	--	---------------

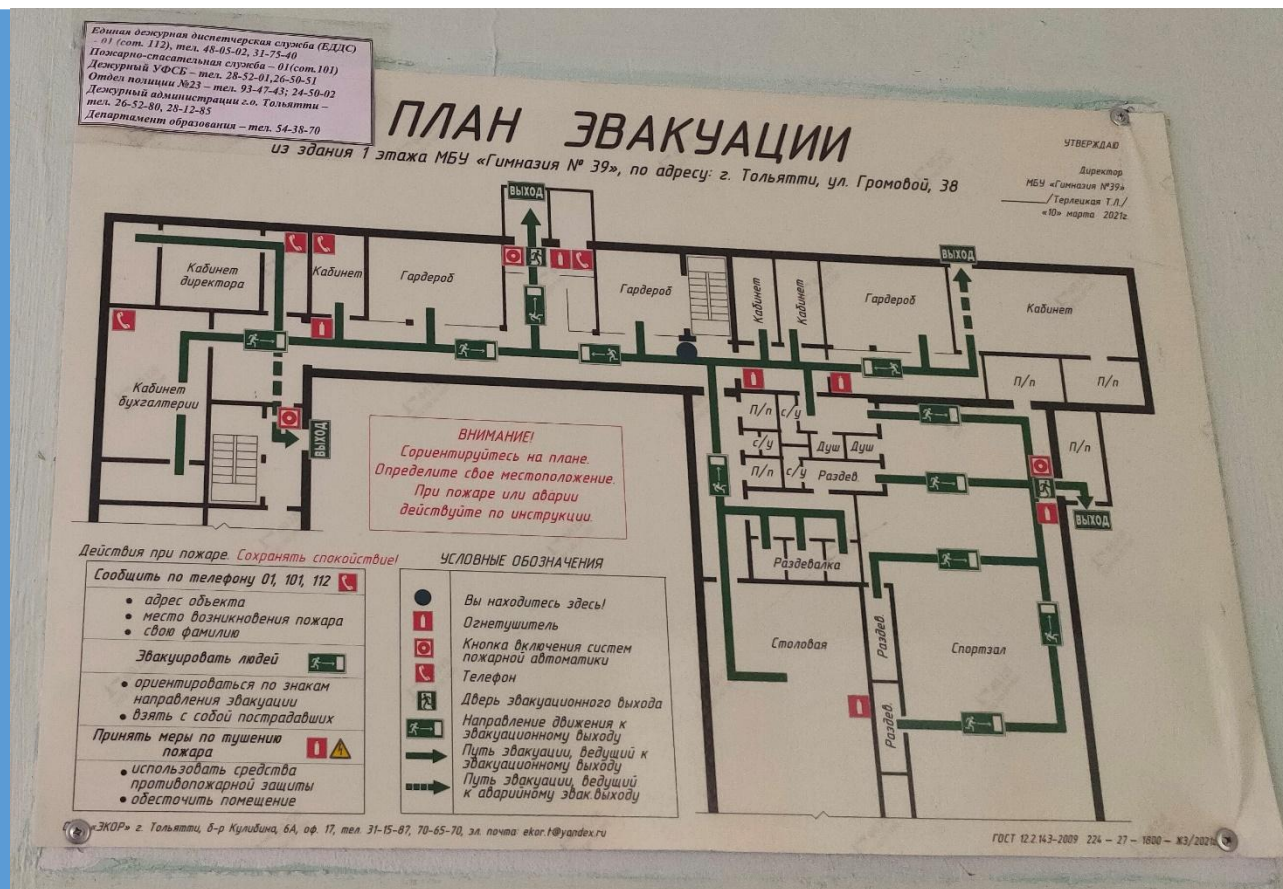

Документы по пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова» (МБУ «Гимназия № 39»)

ПРИКАЗ

5.09.2023г.

№ 194 - од

г. Тольятти

О проведении практических занятий

В целях безопасного функционирования учреждения, совершенствования обучающимися и сотрудниками теоретических и практических знаний по действиям в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с графиком проведения объектовых тренировок

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Провести 07.09.2023года практическое занятие (тре тренировки при возникновении угрозы задымления образовательного учреждения.
Ответственные:
заместитель директора по АХР Мусихина Е.В.
Заместитель директора по УВР Рахманова Н.И.,
учитель ОБЖ Золотухин В.И.,
специалист по охране труда Поверенова Г.
- Основными целями и задачами тренировки считать
 - проверка готовности образовательного учреждения возникновению угрозы возникновения возгорания учреждения;
 - обучение действиям персонала при оповещении эвакуации в соответствии с планами.
 - выработка правильных действий при возникновении
- К участию в подготовке и проведении тренировки технического персонала образовательного учреждения
- Контроль за выполнением приказа оставляю за собой



С приказом ознакомлены:
Мусихина Е.В.
Рахманова Н.И.
Поверенова Г.
Золотухин В.И.

В дело 02-13
Жолобова 5.09.2023



АКТ №
проведения объектовой тренировки по отработке плана эвакуации в случае возникновения задымления (возгорания) 07.09.2023г.

Мероприятие проводилось в соответствии с «Планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах МБУ «Гимназия №39» на 2023г. и приказом от 5.09.2023 № 194 – од «О проведении практических занятий».

Тема тренировки: эвакуация персонала и обучающихся при возникновении условного задымления (возгорания).

Очаг возгорания:

Учебный корпус № 1- кабинет библиотеки, расположенный на 2 этаже.

Учебный корпус № 2- кабинет библиотеки, расположенный на 2 этаже.

Учебная цель: выработка у персонала навыков и способности быстро и безопасно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы возгорания в здании гимназии.

Дата и время проведения тренировки: 07 сентября 2023г

- учебный корпус №1- в 14час 50мин

- учебный корпус №2 - в 13час 55мин

Действия заместителя директора по УВР учебного корпуса № 1, №2

- оповещение директора о ЧС в гимназии;



Утверждаю
Директор МБУ «Гимназия № 39»
Т.Л. Терleckая

План

проведения тренировки по эвакуации людей при возникновении задымления (возгорания)

Тема тренировки: экстренная эвакуация работников и обучающихся в случае возникновения задымления (возгорания).
Очаг возгорания: корпус № 1, библиотека, расположенная на 2 этаже гимназии.

Учебная цель: отработать действия и навыки работников и обучающихся по эвакуации из здания при возникновении задымления (возгорания).

Дата и время проведения тренировки: 07 сентября 2023года 14час 50мин

Время: эвакуации


Состав участников: персонал гимназии, обучающиеся.

Ход тренировки.

№п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий согласно вводной	ФИО ответственного
1.	Сообщение о пожаре	Происходит задымление на 2 этаже в библиотеке гимназии. Немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану (называть адрес учреждения, место пожара, должность и фамилию). Объявляет о пожаре по системе оповещения, объявляет эвакуацию из здания	Отв.за пожарную безопасность Мусихина Е.В. Учитель ОБЖ Золотухин В.И. Уполномоченный по ГО Поверенова Г.С.
2.	Эвакуация обучающихся и персонала из здания, порядок эвакуации	По сигналу о начале пожара немедленно прекращают занятия, дублируют голосом о причине эвакуации, строят детей, и выводят их наружу через коридоры и выходы согласно схемам эвакуации к месту общего сбора (спортивная площадка). 1 этаж - каб. №№ 103,104,105 – Эвакуационный выход №8 (малый спортивный зал); - каб. №№ 106,107,108,110 - Эвакуационный выход №2 (выход во внутренний двор); - каб. №№ 111,112,113,115,116- Эвакуационный выход №3 (выход во внутренний двор около каб 113) - каб. №№ 117,118,119,120,121,122- Эвакуационный выход №6 (около каб. №120) - спортивный зал, раздевалки - Эвакуационный выход №7; - столовая обеденный зал - Эвакуационный выход №5. - столовая, кухня - Эвакуационный выход №4. 2 этаж - каб. №№ 202,203,204,206,207- Эвакуационный выход №1 по лестничному маршу №1 (за охраной);	Педагогический персонал Деж. администраторы: Дежурные учителя


Документы по пожарной безопасности

8.	Информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты	Размещается в местах установки приемно – контрольных приборов (форма документа не установлена).	П. 10 ППР 1479
----	--	---	----------------

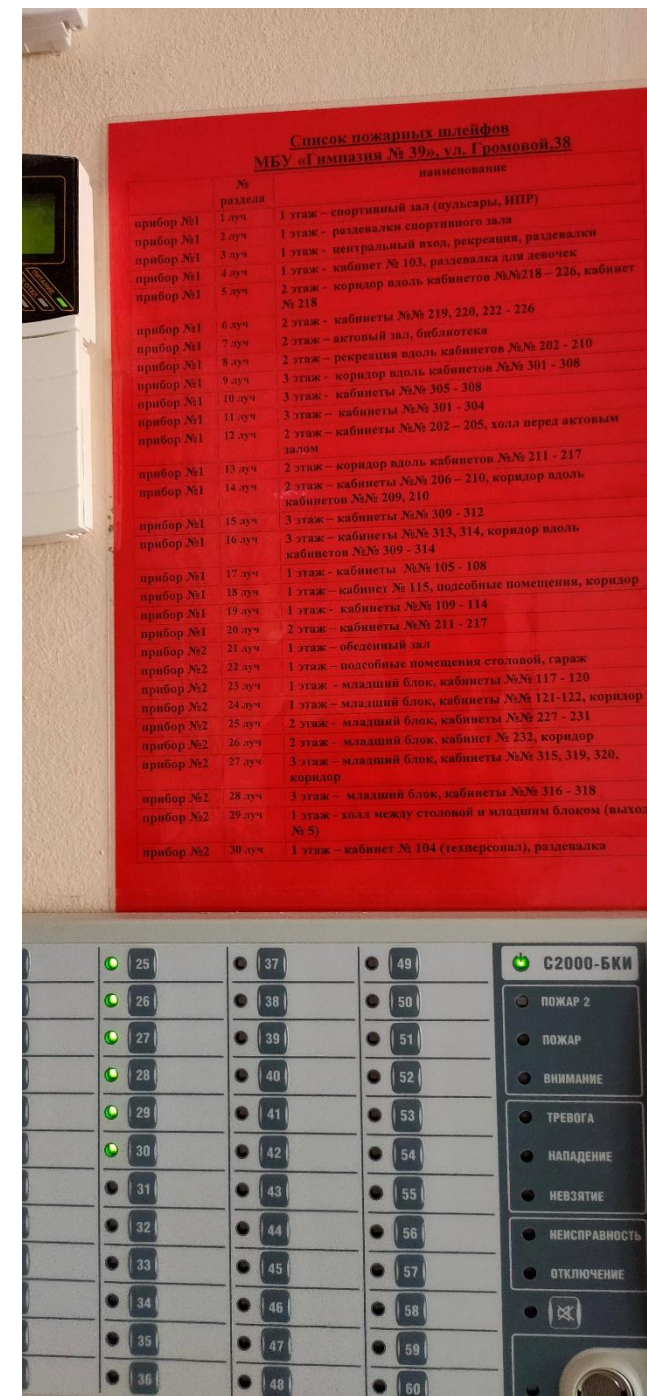


Документы по пожарной безопасности

9.	Документы, подтверждающие категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зоны помещений	Проводится только в отношении производственных и складских помещений и наружных установок в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	П. 12 ППР 1479
----	---	---	----------------

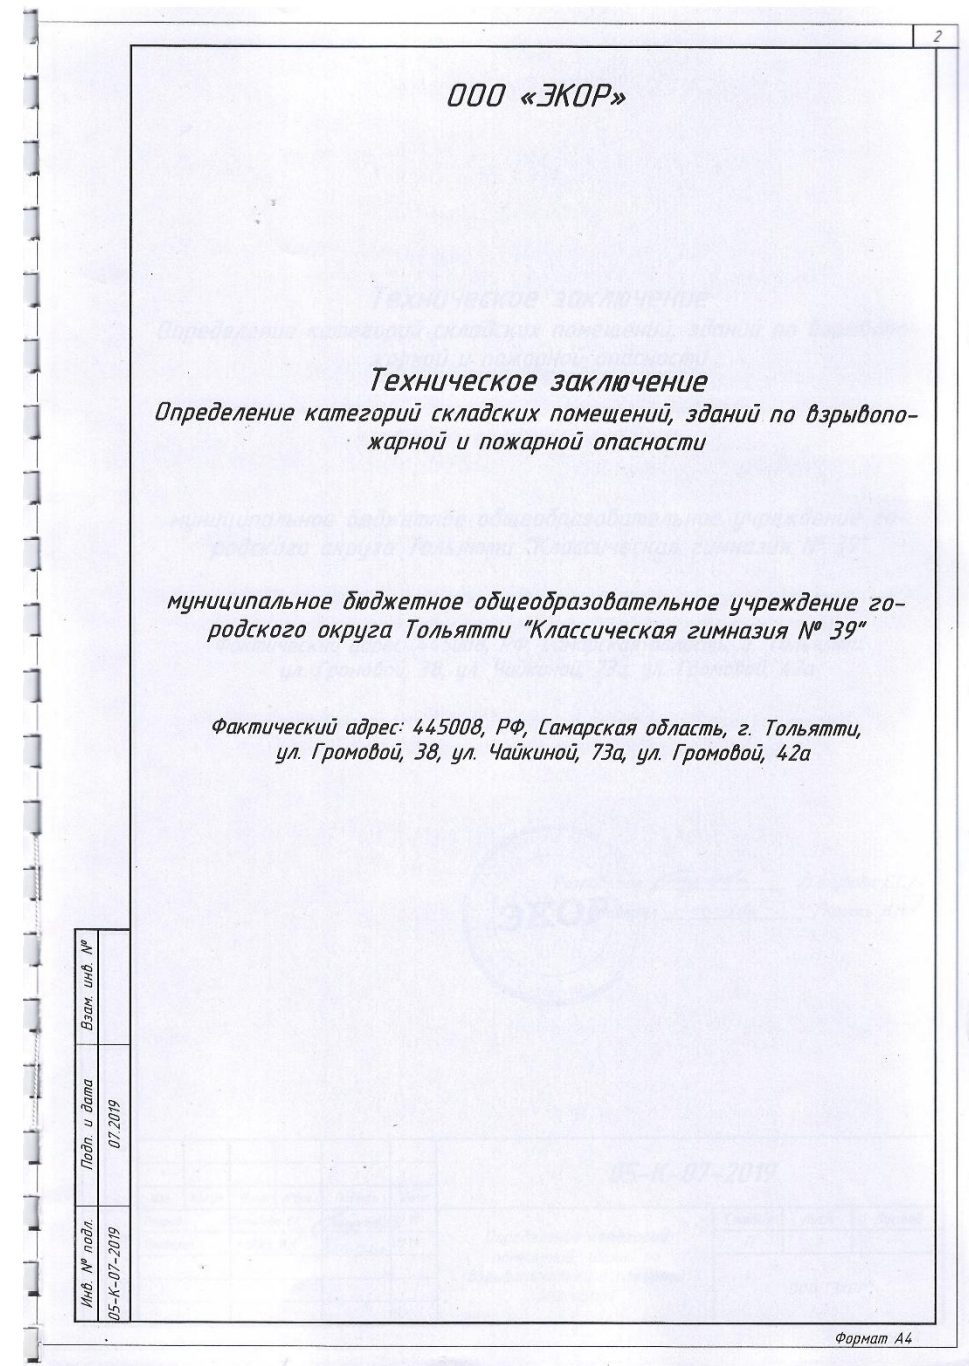


Документы по пожарной безопасности

10.	<p>Техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ Акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия</p>	<p>Требования применяются при наличии на объекте строительных конструкций с огнезащитным покрытием. В актах проверки указываются места с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описание характера повреждений и рекомендуемых сроков их устранения. Состояние защиты – ГОСТ Р 59637-2011</p>	<p>П. 13 ППР 1479</p>
-----	--	---	-------------------------------

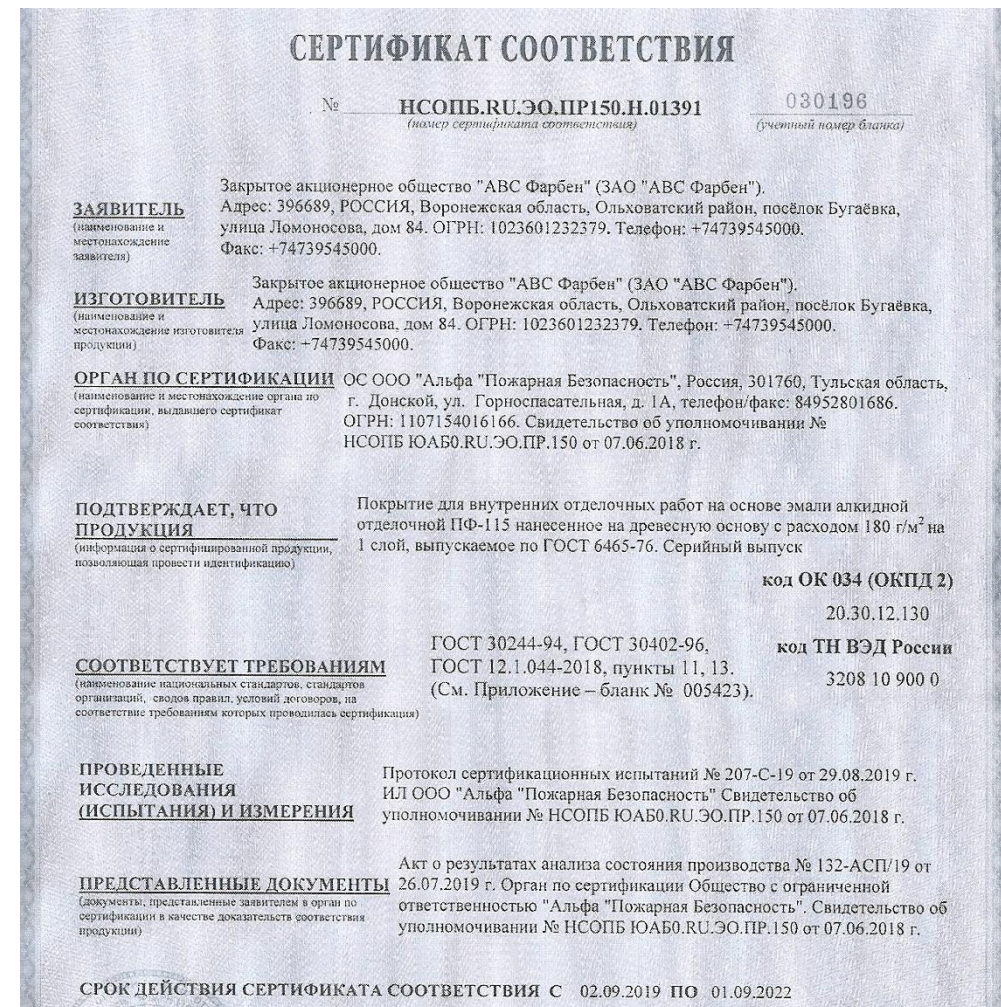

Документы по пожарной безопасности

11.	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	С 01.03.2023 форма ведения журнала определяется руководителем объекта защиты, допускается ведение журнала в электронном виде. В журнале фиксируется проведение проверок испытаний систем, средств, а также конструкций, связанных с обеспечением пожарной безопасности: - проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений (с составлением протокола испытаний – ГОСТ – Р 53254-2009);	П. 17.1 ППР 1479 П.17 ППР № 1479
-----	---	---	---

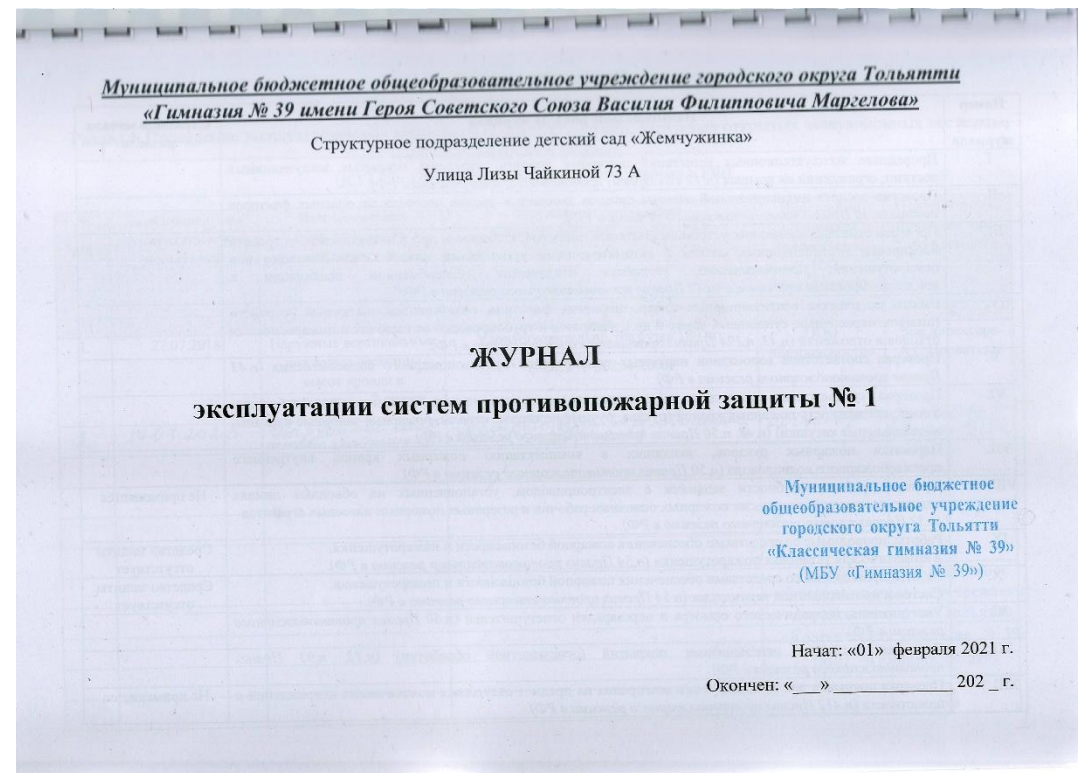

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

- проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;
- - проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре (при наличии);
- - проверка соответствия водоотдачи наружного противопожарного водоснабжения;
- - проверка укомплектованности пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, а также надлежащего состояния водокольцевых катушек;
- - перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода;

Содержание журнала

Номер раздела журнала	Наименование раздела журнала	Страница начала раздела
I.	Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах (п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ).	
II.	Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (п.30 Правил противопожарного режима в РФ).	
III.	Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре (п.42 Правил противопожарного режима в РФ).	
IV.	Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений (п.43, п.124 Правил противопожарного режима в РФ).	
V.	Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения (п.43 Правил противопожарного режима в РФ).	
VI.	Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки) (п.48, п.50 Правил противопожарного режима в РФ).	
VII.	Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (п.50 Правил противопожарного режима в РФ).	Не применяется
VIII.	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (п.52 Правил противопожарного режима в РФ).	Средство защиты отсутствует
IX.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения (п.54 Правил противопожарного режима в РФ).	Средство защиты отсутствует
X.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы противодымной вентиляции (п.54 Правил противопожарного режима в РФ).	
XI.	Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей (п.60 Правил противопожарного режима в РФ).	
XII.	Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки) (п.13, п.95 Правил противопожарного режима в РФ).	Не применяется
XIII.	Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности (п.412 Правил противопожарного режима в РФ).	

Документы по пожарной безопасности

1	Порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений	Руководитель или должностное лицо определяет порядок и сроки, организует выполнение работ с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год	П.43 ППР 1479
2.			

Порядок работ по ревизии (очистке) воздухопроводов и вентиляционного оборудования.

1. Общие положения

Чистку воздухопроводов и вентиляторов от горючих отложений, а также удаление уловленной пыли из фильтров и пылеуловителей необходимо производить в целях:

- обеспечение нормальной работы вентиляционных систем и создания надлежащих санитарно-гигиенических условий на рабочих местах;
- предотвращение образования горючей среды и, следовательно, возникновения распространения пожара;
- предотвращения самовозгорания горючих отложений, если они склонны к этому.

В рабочих инструкциях по эксплуатации систем вентиляции должны быть учтены особенности, специфика работы каждой системы, способы и периодичность чистки в зависимости от свойств перемещаемой среды и продолжительности работы систем.

В инструкции следует изложить следующие вопросы:

- порядок и последовательность чистки воздухопроводов и вентиляционного оборудования;
- порядок получения разрешения на чистку и проведения работ;
- определение сроков чистки;
- способы и средства чистки воздухопроводов и оборудования по каждой системе или группе идентичных систем;
- оформление результатов чистки.

2. Сроки проведения работ по ревизии (очистке) воздухопроводов и вентиляционного оборудования

В соответствии с пунктом 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов определяет руководитель организации. При этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с составлением соответствующего акта.

Чистку необходимо производить в летний период времени по согласованию с руководством объекта.

Чистка воздухопроводов должна производиться досрочно в случае появления признаков забивания их отложениями пыли, а также, если обнаружится резкое снижение производительности вентиляционной системы или степени очистки воздуха от пыли.

Методы очистки каждой системы или группы идентичных систем должны устанавливаться рабочей инструкцией по эксплуатации систем вентиляции.

Виды работ, производимых при ревизии и очистке воздухопроводов систем вентиляции и кондиционеров.

Ревизия и очистка воздухопроводов систем вентиляции включает в себя:

1. Ознакомление с технической документацией.
2. Осмотр воздухопроводов и очистка их внутри от пыли и грязи.
3. Проверка всех фланцевых соединений воздухопроводов с подтяжкой болтов.
4. Проверка и устранение дефектов крепления воздухопроводов.
5. Составление акта о результатах ревизии, пригодности воздухопроводов к эксплуатации.

Периодичность – по мере загрязнения, но не реже 1 раза в год.

Ревизия и очистка кондиционеров местных включает в себя:

1. Ознакомление с технической документацией.
2. Частичная разборка кондиционера, осмотр и чистка от пыли и грязи его элементов, узлов.
3. Проверка работоспособности отдельных узлов кондиционера и устранение мелких дефектов, обнаруженных при проверке (смазка, подтяжка резьбовых соединений и др.)
4. Сборка и опробование кондиционера.
5. Составление акта о результатах ревизии, пригодности кондиционера к эксплуатации.


Периодичность – 1 раз в год.

Заместитель директора

Е.В.Мусихина


Документы по пожарной безопасности

13	Заключение на работоспособность средств обеспечения пожарной безопасности	Испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения проводятся ежегодно до их замены в установленном порядке	П.54 ППР 1479
----	---	--	---------------------

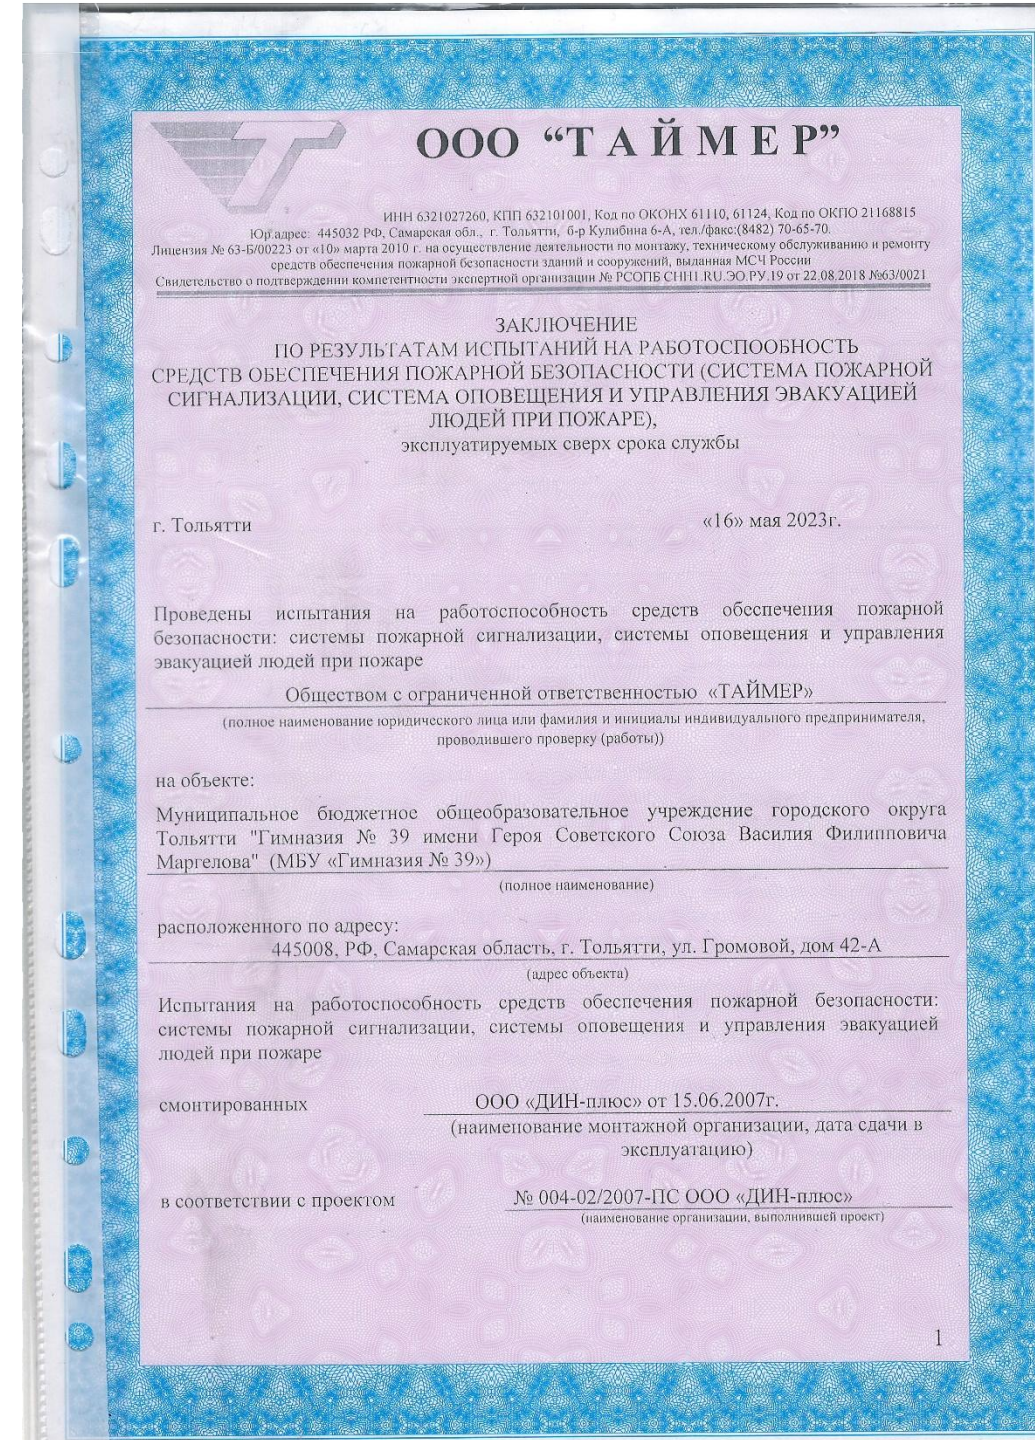


Документы по пожарной безопасности

14	Инструкция о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты	Инструкция должна находиться в помещении дежурного поста, форма инструкции не установлена	П.56 ППР 1479
----	--	---	---------------------

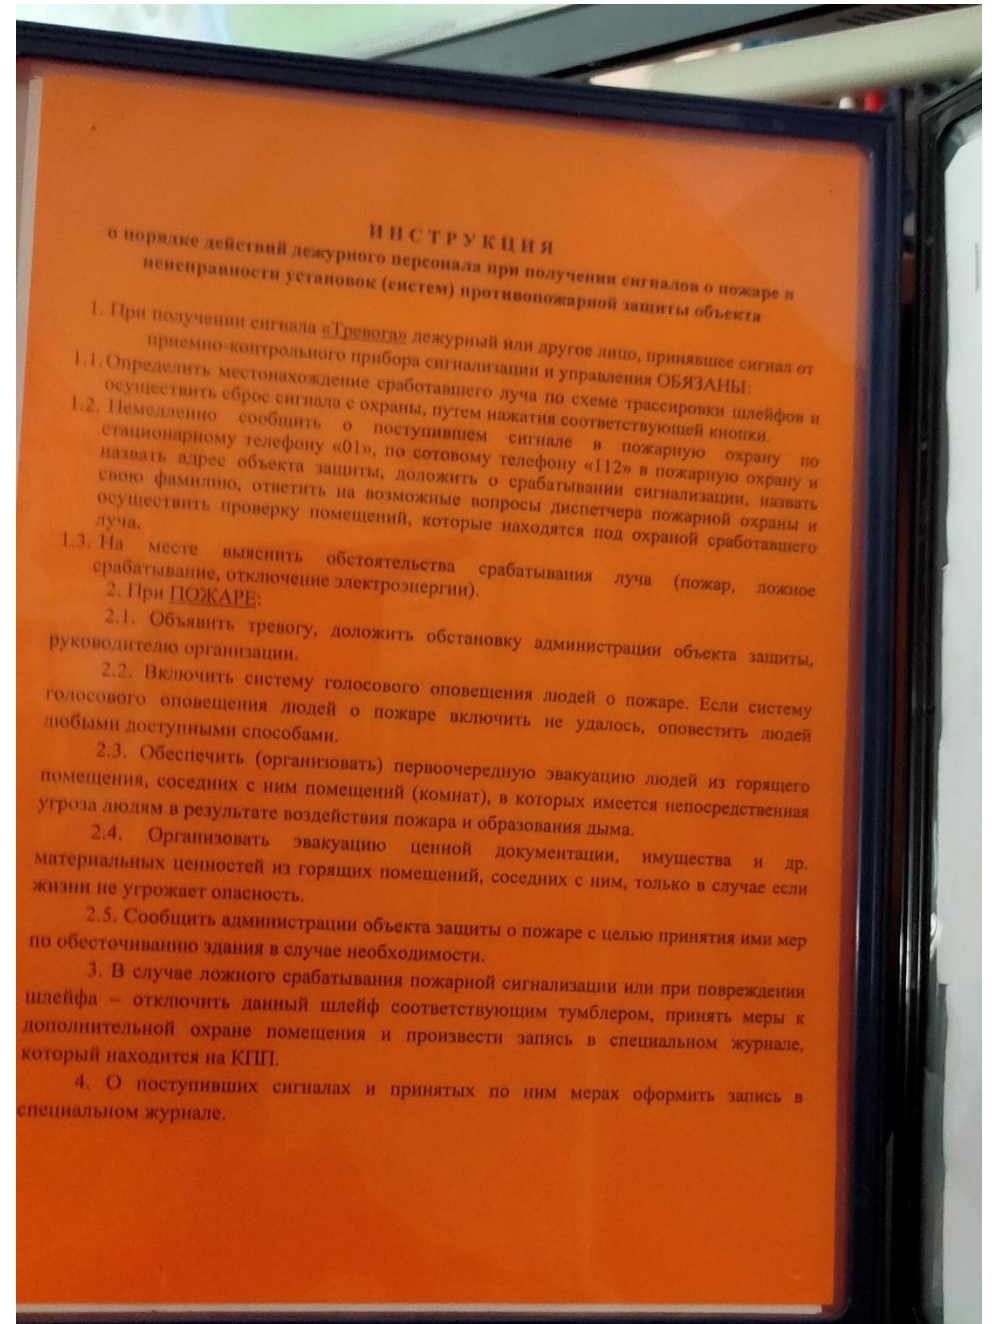

Документы по пожарной безопасности

15.	Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	Разрабатывается для АПС, СПС, СОУЭ, систем противодымной вентиляции, утверждается руководителем учреждения. На объектах хранится техническая документация на ситемы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. См. следующие стандарты: ГОСТ Р 59638 – 2021 (СПС) ГОСТ Р 59639 – 2021 (СОУЭ) ГОСТ Р 59363 – 2021 (АПС) ГОСТ Р 53300 – 2009
-----	---	--

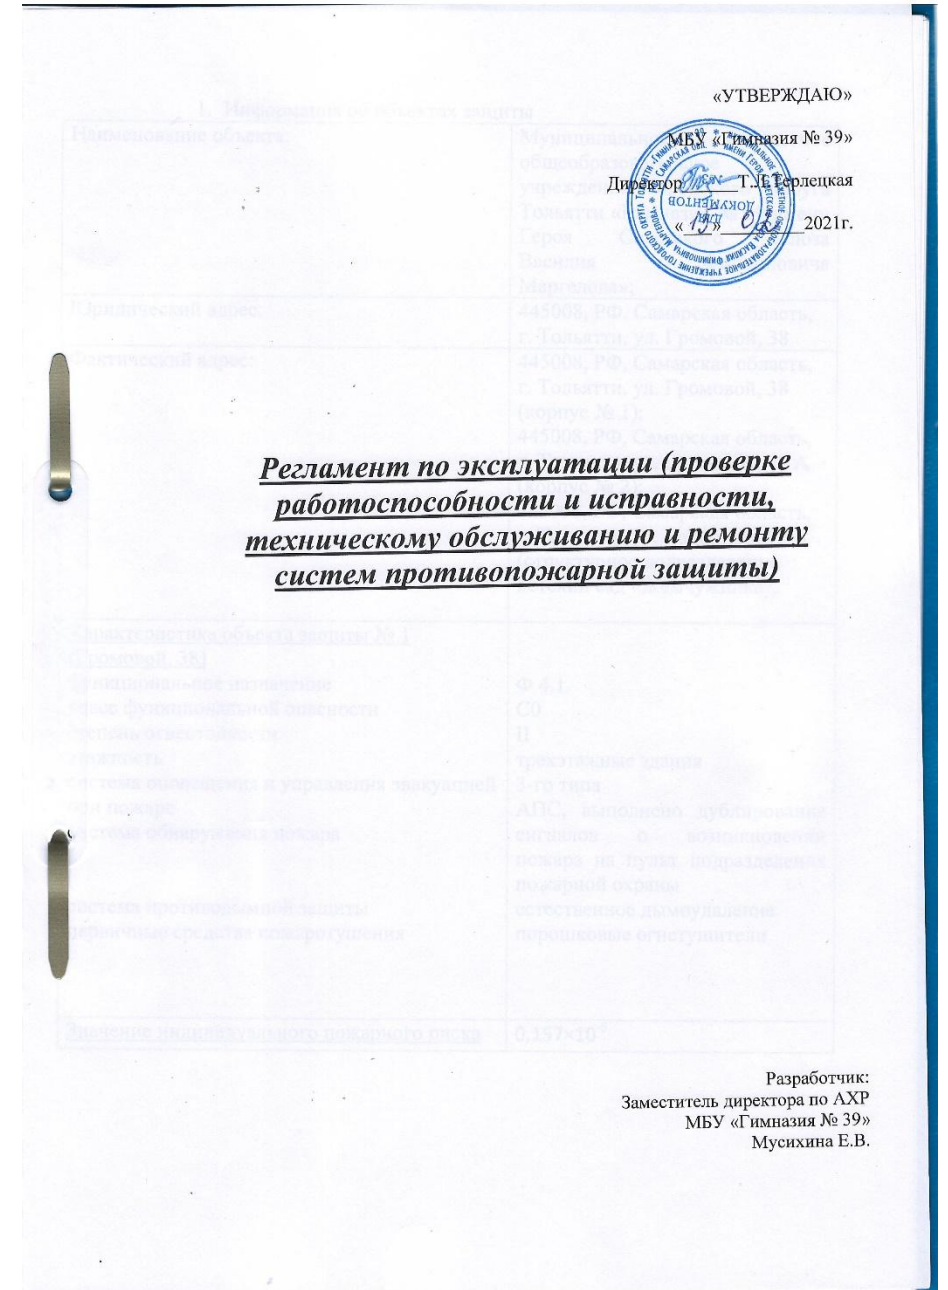

Документы по пожарной безопасности

16	Локальный акт (приказ) по организации занятий с обучающимися	Перед началом каждого учебного года с обучающимися проводятся занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения.	П.92 ППР 1479
----	--	---	---------------------

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова» (МБУ «Гимназия № 39»)

ПРИКАЗ

23 августа 2023 г.

№ 149/1-од

г. Тольятти

О проведении занятия по изучению требований пожарной безопасности с обучающимися

В соответствии с пунктом 92 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 г. № 1479

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Классным руководителям:

- организовать с обучающимися 1-11-х классов занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения, в срок до 01.09.2023 г.;
- составить график занятий с обучающимися 1-11-х классов по изучению требований пожарной безопасности и представить мне на утверждение в срок до 28.08.2023 г.;
- привлекать по мере необходимости учителя ОБЖ и заместителя директора по ВР для организации и проведения занятий с обучающимися по изучению требований пожарной безопасности;
- внести результаты обучения в журнал регистрации проведения обучения мерам пожарной безопасности.

2. Печалевой Е.Б., заместителю директора по ВР и Золотухину В.И., учителю ОБЖ, осуществлять содействие классным руководителям в организации и проведения занятий с обучающимися 1-11-х классов по изучению требований пожарной безопасности, а также принимать участие в занятиях по мере необходимости.

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Печалеву Е.Б., заместителя директора по ВР.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Т.Л. Терлецкая Т.Л. Терлецкая

Документы по пожарной безопасности

17.	Декларация пожарной безопасности	Составляется самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций Форма декларации пожарной безопасности согласно Приказу МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента МЧС России по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности».	Ст.64 ФЗ-123
-----	----------------------------------	--	-----------------

Зарегистрирована
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«ЗТ» от 20.08.2020 г.

Регистрационный № 36440343-70-00856

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении: здания функционального назначения Ф 1.1 (детский сад) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова» структурное подразделение детский сад «Жемчужинка»
(Функциональное назначение; (полное наименование объекта защиты))

Собственник объекта защиты: бюджетное учреждение, владеющее объектом защиты на праве оперативного управления
(Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: № 1026301997732
Идентификационный номер налогоплательщика: № 6322005389

Место нахождения объекта защиты: 445008, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Чайкиной, 73а
(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты: 4450008, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, д. 38, тел. 8(8482) 24-42-33, e-mail: school39@edu.tgl.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию): ввод объекта защиты в эксплуатацию – 30 августа 1973 года, акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 30 августа 1973 года; реконструкция, капитальный ремонт, изменение класса функциональной опасности – не проводились
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

Антитеррористическая защищенность: нормативные документы

- 1. Федеральный [закон](#) Российской Федерации от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму";
- 2. [Концепция](#) противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года;
- 3. [Постановление](#) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее - Постановление);
- 4. Федеральный [закон](#) от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
- 5. ГОСТ Р 58485-2019. "Национальный стандарт Российской Федерации. Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие требования" (далее - Стандарт).
- 6. Рекомендации по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых объектов (территорий), находящихся в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, разработанные федеральным казенным учреждением "Научно-исследовательский центр "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации" (далее - Рекомендации) и размещенные на официальном сайте Росгвардии.
- 7. [Приказ](#) Росгвардии от 15.02.2021 N 45 "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг".
- 8. Типовая модель действий нарушителя, совершающего на объекте образования преступление террористической направленности в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников.
- 9. Алгоритмы действий персонала образовательной организации, работников частных охранных организаций и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также информационного взаимодействия образовательных организаций с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России

Технические системы защиты по категории опасности

Виды технических систем защиты	Категория опасности			
	1	2	3	4
Тревожная сигнализация с сигналом в Росгвардию или службу 112	+	+	+	+
Система бесперебойной и устойчивой связи	+	+	+	+
СОУЭ либо автономная система экстренного оповещения	+	+	+	+
Система наружного освещения	+	+	+	+
Система видеонаблюдения и охранной сигнализации	+	+	+	—
Стационарные или ручные металлоискатели	+	+	+	—
Система контроля и управления доступом	+	+	—	—

Инженерные средства защиты по категории опасности

Виды инженерных средств защиты	Категория опасности			
	1	2	3	4
КПП на входе в здание	+	+	+	—
КПП на въезде на территорию	+	—	—	—
Ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	+	+	—	—
Средства снижения скорости или противотаранные устройства	+	—	—	—

Документы, разрабатываемые в образовательной организации по вопросам антитеррористической защищенности

- **1. Паспорт безопасности**

- Документ для служебного пользования
- Разрабатывается на каждое здание
- Актуализируется в порядке, предусмотренном для его разработки, не реже одного раза в 5 лет, а также при изменении:
 - а) общей площади и периметра объекта (территории);
 - б) количества критических элементов объекта (территории);
 - в) мер по инженерно-технической защите объекта (территории)

Документы, разрабатываемые в образовательной организации по вопросам антитеррористической защищенности

2. Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова» (МБУ «Гимназия № 39»)

ПРИКАЗ

08 декабря 2022 г.

№ 261-од

г. Тольятти

О назначении ответственных лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Назначить заместителя директора по АХР ответственным:
 - за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов гимназии и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД РФ и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;
2. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) заместителя директора Лихоманенко Н.И.
3. Ответственными за периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений, а также исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) назначить заместителя директора по АХР Мусихину Е.В.
- 3.1. Периодический обход осуществлять не реже 1 раза в неделю с обязательной фиксацией результатов обходов в журналах осмотров объектов, которые хранятся на КПШ.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



Т.Л. Терлецкая

С приказом ознакомлены:



Н.И. Лихоманенко
Е.В. Мусихина

В дело 02-13
Жолобова 08.12.2022

Документы, разрабатываемые в образовательной организации по вопросам антитеррористической защищенности

- 3. Приказ о мерах по защите информации при разработке и хранении паспорта безопасности и других документов, содержащих информацию ограниченного распространения (инструкция о порядке обращения с документированной служебной информацией ограниченного распространения и перечень видов служебной информации, которую необходимо относить к разряду ограниченного распространения);

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Классическая гимназия № 39» (МБУ «Гимназия № 39»)

ПРИКАЗ

02 сентября 2019 г. № 125/1-од


г. Тольятти


О порядке обращения со служебной информацией

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2010 года N 2233 «Об утверждении Инструкции о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в Министерстве образования и науки Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список сотрудников, имеющих право доступа к документам со служебной информацией ограниченного распространения (приложение 1).
2. Сотрудникам, имеющим право доступа к документам со служебной информацией ограниченного распространения в работе со служебной информацией ограниченного распространения руководствоваться вышеуказанным Приказом Министерства образования и науки РФ.
3. Определить место хранения документов со служебной информацией ограниченного распространения – сейф в кабинете директора гимназии.
4. Утвердить следующие формы журналов:
 - журнал учета создания документов со служебной информацией ограниченного распространения (приложение 2);
 - журнал учета движения документов со служебной информацией ограниченного распространения (приложение 3);
 - журнал учета документов со служебной информацией ограниченного распространения (их черновики) подлежащих уничтожению (приложение 4).
5. Назначить ответственными следующих сотрудников:
 - за ведение, корректировку и актуализацию паспортов безопасности объектов гимназии заместителя директора по АХР Мусихину Е.В.;
 - за хранение паспортов безопасности и выписок из перечней должностей и профессий, по которым бронируются граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил РФ специалиста по кадрам Жолобову Ю.М.
6. На период отсутствия вышеперечисленных сотрудников ответственными будут являться следующие сотрудники:
 - за ведение, корректировку и актуализацию паспортов безопасности объектов гимназии специалист по ОТ Поверенова Г.С.;
 - за хранение паспортов безопасности и выписок из перечней должностей и профессий, по которым бронируются граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил РФ секретарь Потемина Е.И.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор  Т.Л. Терлецкая



В дело 02-13
Жолобова 02.09.2019

Документы, разрабатываемые в образовательной организации по вопросам антитеррористической защищенности

- 4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам обеспечения АТЗ объекта (территории);

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУ «Гимназия № 39»
 Т.Н. Терлецкая
 2018 год

ПЛАН
 взаимодействия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
 городского округа Тольятти «Классическая гимназия № 39»

с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также с территориальными органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и с органами местного самоуправления по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (Далее «План взаимодействия»)

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Приглашенные службы
1.	Проведение обследования и категорирования объекта (территории) на предмет состояния его антитеррористической защищенности	По мере необходимости (В соответствии с п.5 Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 №1235)	- МБУ «Гимназия № 39», - МОВО по г. Тольятти ФФГКУ УВО ВНИГ России по Самарской области, - Служба в г. Тольятти УФСБ России по Самарской области, - ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск и м. р. Ставропольский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области, - Администрация г.о. Тольятти
2.	Разработка, согласование и актуализация паспорта безопасности объекта (территории) образовательного учреждения	По мере необходимости (В соответствии с п.41 и п.45 Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 №1235)	- МБУ «Гимназия № 39» - МОВО по г. Тольятти ФФГКУ УВО ВНИГ России по Самарской области, - Служба в г. Тольятти УФСБ России по Самарской области, - ГУ МЧС России по Самарской области
3.	Разработка и согласование Плана взаимодействия	В соответствии с планом обеспечения антитеррористической защищенности	- МБУ «Гимназия № 39», - МОВО по г. Тольятти ФФГКУ УВО ВНИГ России по Самарской области, - Служба в г. Тольятти УФСБ России по Самарской области, - ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск и м. р. Ставропольский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области, - Администрация г.о. Тольятти

Документы, разрабатываемые в образовательной организации по вопросам антитеррористической защищенности

- 5. Положение (инструкция) об организации пропускного и внутриобъектового режимов;

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ
«Гимназия № 39»
Т.Л.Терлецкая
(приказ № 168/1 от «01» сентября 2021г.)



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОПУСКНОМ И ВНУТРИОБЪЕКТОВОМ РЕЖИМАХ НА ОБЪЕКТАХ МБУ «ГИМНАЗИЯ № 39», РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ: КОРПУС № 1 – ул. ГРОМОВОЙ, 38 КОРПУС № 2 – ул. ГРОМОВОЙ, 42 А

2021 г.

- стационарный арочный металлообнаружитель МТД-КА - для обнаружения оружия у проходящих через него людей;
- система контроля доступа – видеодомофон - для контрольного наблюдения за пространством перед входными дверями;
- система контролируемого управления доступом (СКУД), как совокупность программно – аппаратных технических средств безопасности, обеспечивающих ограничение и регистрацию входа-выхода людей;
- кнопка тревожной сигнализации – для передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации;

2.1.4. Пропуск сотрудников, обучающихся, родителей (законных представителей) и иных посетителей на объекты учреждения осуществляется через контрольно-пропускные пункты, расположенные на 1 этажах центральных входов в здания учреждения.

Запасные выходы для пропуска открываются только с разрешения директора или его заместителей, а в их отсутствие – с разрешения дежурного администратора или ответственного за пропускной режим. На период открытия запасных выходов контроль за пропуском осуществляет лицо, его открывающее.

2.1.5. В периоды повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций, а также в целях усиления мер безопасности приказом директора учреждения пропуск граждан на территории и в здания учреждения может ограничиваться либо прекращаться.

2.1.6. Пропуск лиц с инвалидностью (включая использующих кресла-коляски и собак-проводников) осуществляется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Проход лиц с инвалидностью обеспечивается представителем учреждения и в его сопровождении. Пропуск собаки - проводника осуществляется при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по установленной форме.

2.1.7. Все работы по капитальному и текущему ремонту зданий и помещений сторонними организациями согласовываются заместителем директора по АХР, с обязательным информированием территориальных органов внутренних дел и руководства охранной организации

2.1.8. Пропускной и внутриобъектовой режимы строятся на принципах доброжелательности, приветливого и вежливого обращения с учащимися, сотрудниками, посетителями гимназии.

2. Организация пропускного режима для сотрудников

Документы, разрабатываемые в образовательной организации по вопросам антитеррористической защищенности

- 6. План действий при установлении уровней террористической опасности

План действий при установлении уровней террористической опасности в муниципальном общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти «Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова»

№№	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель (соисполнители)
1	2	3	4
1. Дополнительные меры с установленным при повышенном («синем») уровне террористической опасности			
1.	Мероприятия по проверке информации о возможном совершении террористического акта	Незамедлительно с момента установления уровня террористической опасности	Директор учреждения, ответственный за антитеррористическую безопасность
2.	Изучение поступившей информации и организация своевременного информирования работников организации, как вести себя в условиях угрозы совершения террористического акта	В течение установленного уровня террористической опасности	Директор учреждения
3.	Организация и проведение проверок и осмотров закрепленной территории и помещений здания образовательной организации в целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств.	В течение установленного уровня террористической опасности	
4.	Уточнение плана выполнения основных мероприятий при угрозе или совершения террористического акта, состава и задач функциональных групп, порядка взаимодействия с департаментом образования городского округа Тольятти	В течение установленного уровня террористической опасности	
5.	Своевременное информирование сотрудников учреждения о том, как вести себя в условиях угрозы совершения террористического акта	В течение установленного уровня террористической опасности	

2. Дополнительные меры с установленным при высоком («желтом») уровне террористической опасности			антитеррористическую безопасность
6.	Получение подтверждения о достоверности информации о реальной возможности совершения террористического акта на территории муниципального образования	Незамедлительно с момента установления уровня террористической опасности	Директор учреждения, ответственный за антитеррористическую безопасность
7.	Проведение дополнительных тренировок по практическому применению сил и средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы террористического акта	В течение установленного уровня террористической опасности	Директор учреждения, ответственный за антитеррористическую безопасность
8.	Проведение проверок готовности работников от террористических посягательств и отработка их возможных действий по пресечению террористического акта и спасению людей	В течение установленного уровня террористической опасности	Директор учреждения, ответственный за антитеррористическую безопасность
3. Дополнительные меры с установленным при критическом («красном») уровне террористической опасности			
9.	Установление круглосуточного дежурства должностных лиц из числа администрации учреждения	Незамедлительно с момента установления уровня террористической опасности	Директор учреждения
10.	Создание пунктов временного размещения людей, в случае введения правового режима контртеррористической операции, обеспечение их питанием и одеждой	Незамедлительно с момента установления уровня террористической опасности	Глава администрации городского округа Тольятти Директор учреждения, ответственный за антитеррористическую безопасность
11.	Принятие участия в проведении неотложных мер по спасению людей, охране имущества, оставшегося	Незамедлительно с момента установления	Директор учреждения, ответственный за

Документы, разрабатываемые в образовательной организации по вопросам антитеррористической защищенности


- 7. План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта

<i>Действия педагогических работников и обучающихся при обнаружении угрозы совершения террористического акта, получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (корпус № 2)</i>	
Безопасная и беспрепятственная эвакуация	
- обесточивают электричество, закрывают окна, берут ценные вещи и организованно, без паники выводят обучающихся из кабинета;	
- проверяют кабинет на наличие детей;	
- покидают здание за пределы опасной зоны:	
- в теплое время года – за территорию учреждения;	
- в холодное время года – к месту размещения ПВР (1 корпус, ул. Громовой, 38);	
- осуществляют перекличку и сверку количества обучающихся согласно списочному составу;	
- докладывают руководителю о присутствии всех обучающихся за пределами опасной зоны.	
Звонки родителям осуществляют только после принятия решения руководителем учреждения о необходимости уведомления родителей о том, что им необходимо забрать ребенка или получить разрешение от них на то, что ребенок может добраться самостоятельно.	
ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ	
Кабинеты №№ 118, 119, 120, 121, 122, 123	через эвакуационный выход № 7 (кабинет № 123);
Кабинеты №№ 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 201, 202, 203, 204, 206, 301, 302, 303, 304, 305, 306	спускаются по лестничному маршу № 3 и покидают помещения через эвакуационный выход № 1 (металлические двери напротив лестничного марша);
Кабинеты №№ 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, библиотека, 306, 307, 308 Хореография, малый спортивный зал, актовый зал	спускаются по лестничному маршу № 2 и покидают помещения через эвакуационный выход № 2 (бывший вход в здание для 1-классников); спускаются по лестничному маршу № 4 и покидают помещения через эвакуационный выход № 8 (из малого спортивного зала);
Кабинеты №№ 225, 228, 229, 219, 220, 221, 222, 318, 321, 322, 311, 312, 313, 314	спускаются по лестничному маршу № 1 и покидают помещения через эвакуационный выход № 5 (центральный вход);
Спортивный зал	через эвакуационный выход № 3 (спортзал).
Столовая	через эвакуационный выход № 9 (обеденный зал);
Работники пищеблока	через эвакуационный выход № 4 (запасной выход).

<i>Действия педагогических работников и обучающихся при обнаружении угрозы совершения террористического акта, получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (корпус № 1)</i>	
Безопасная и беспрепятственная эвакуация	
- обесточивают электричество, закрывают окна, берут ценные вещи и организованно, без паники выводят обучающихся из кабинета;	
- проверяют кабинет на наличие детей;	
- покидают здание за пределы опасной зоны:	
- в теплое время года – за территорию учреждения;	
- в холодное время года – к месту размещения ПВР (2 корпус, ул. Громовой, 42 а);	
- осуществляют перекличку и сверку количества обучающихся согласно списочному составу;	
- докладывают руководителю о присутствии всех обучающихся за пределами опасной зоны.	
ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ	
Кабинеты №№ 117, 118, 119, 120	эвакуационный выход № 5 (второй вход в здание);
Кабинеты №№ 220, 223, 225, 226, библиотека	спускаются по лестничному маршу № 4 и покидают помещения через эвакуационный выход № 5 (второй вход в здание);
Кабинеты № 227, 228, 229, 230, 231	спускаются по лестничному маршу № 5 и покидают помещения через эвакуационный выход № 6 (со стороны улицы Громовой);
Кабинеты № 315, 316, 317, 318	спускаются по лестничному маршу № 1 и покидают помещения через эвакуационный выход № 1 (центральный вход);
Кабинеты № 202, 203, 204, 206	спускаются по лестничному маршу № 1 и покидают помещения через эвакуационный выход № 1 (центральный вход);
Кабинеты № 301, 302, 303, 305	спускаются по лестничному маршу № 1 и покидают помещения через эвакуационный выход № 1 (центральный вход);
Кабинеты № 208, 209, 210, 211	спускаются по лестничному маршу № 2 покидают помещения через эвакуационный выход № 2 (во внутренний двор);
Кабинеты № 306, 307, 308, 309	спускаются по лестничному маршу № 2 покидают помещения через эвакуационный выход № 2 (во внутренний двор);
Кабинеты № 213, 217, 219	спускаются по лестничному маршу № 3 покидают помещения через эвакуационный выход № 3 (во внутренний двор);
Кабинеты № 310, 311, 312	спускаются по лестничному маршу № 3 покидают помещения через эвакуационный выход № 3 (во внутренний двор);
Кабинеты №№ 111, 112, 114, 115, 116	покидают помещения через эвакуационный выход № 3 (во внутренний двор).

Документы, разрабатываемые в образовательной организации по вопросам антитеррористической защищенности

- 8. План проведения учений и тренировок по отработке действий в условиях угрозы совершения или при условном совершении террористического акта на объекте (территории), связанных с эвакуацией обучающихся и персонала из помещений и зданий, которым угрожает опасность, а также обучением их способам индивидуальной и коллективной защиты;

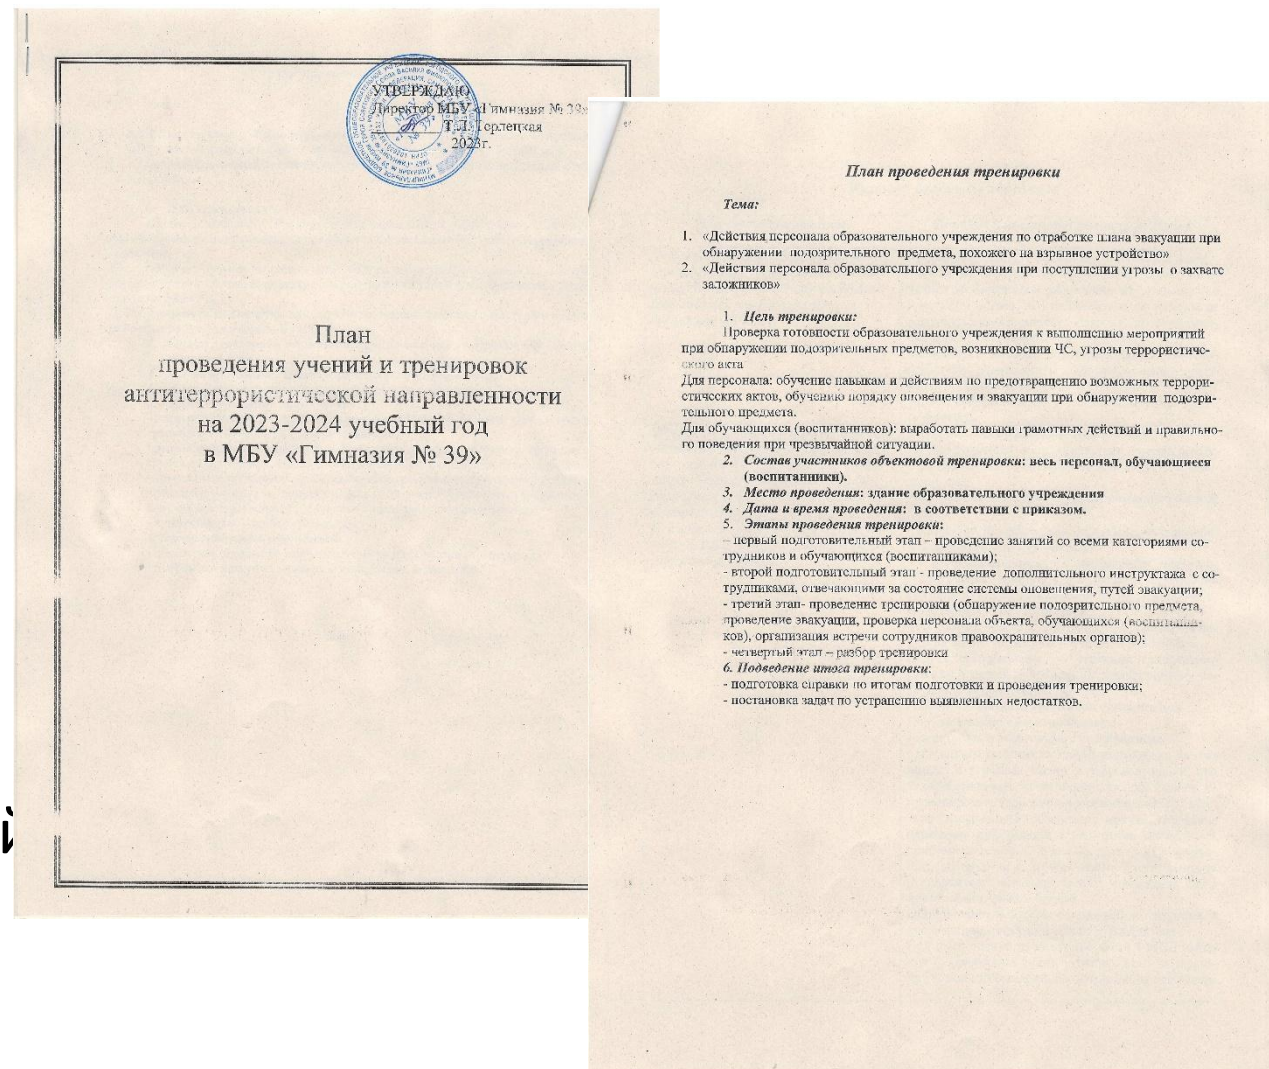

Документы, разрабатываемые в образовательной организации по вопросам антитеррористической защищенности

- 9. Журналы проведения инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта, а также другие документы, предусмотренные требованиями


Дата	Фамилия, имя, отчество инструктируемого	Год рождения	Профессия, должность инструктируемого	Вид инструктажа (вводный, повторный, внеплановый, целевой)	Причины внепланового инструктажа	Фамилия, инициалы, должность инструктирующего	Подпись	
							инструктируемого	инструктирующего
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
				Повторный		Повернова Г.С. Специалист по ОТ	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

ЖУРНАЛ
 регистрации инструктажа по ЧС
 по обеспечению антитеррористической
 безопасности работников
 МБУ «Гимназия № 39»,
 учебный корпус №1
 (Инструкция И -039-002, И -039-004))

06.09.2025

Документы, разрабатываемые в образовательной организации по вопросам антитеррористической защищенности

- 10. Инструкции и памятки персоналу г действиям в случае возникновения террористических угроз.

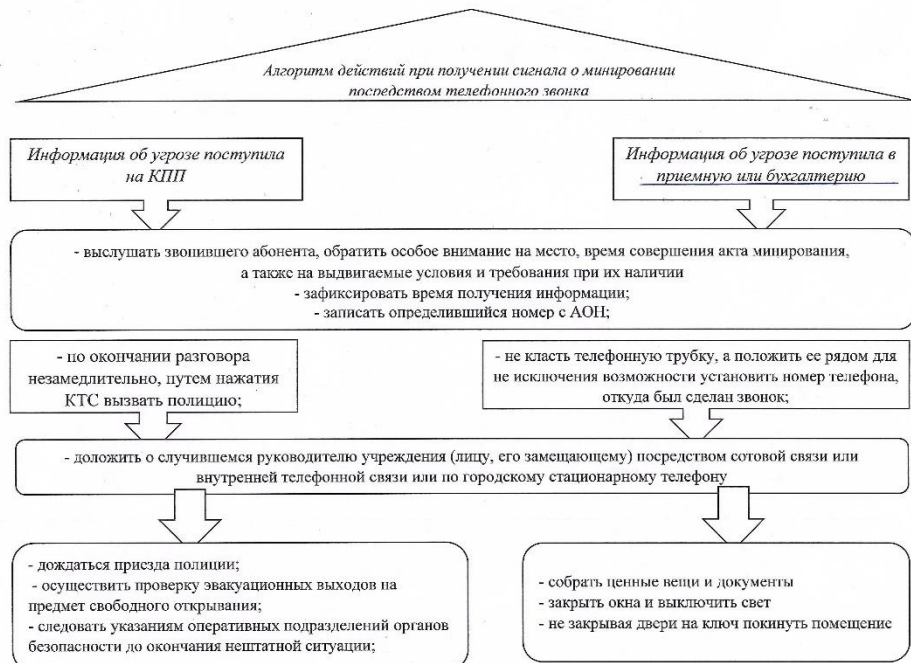

Утверждаю
Директор МБУ «Гимназия №39»
Т.Л. Терлецкая

Инструкция
для дежурного администратора о действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных ЧС

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся (воспитанников) и работников образовательного учреждения дежурный администратор (дежурный) образовательного учреждения ОБЯЗАН:

1. Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по перепроверке первичного сообщения.
2. Лично доложить о случившемся руководителю образовательного учреждения.
Информация должна содержать возможные полные данные о:
 - времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее фактах;
 - о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них средств террора, вероятных путях проникновения на территорию объекта, выдвигаемых требованиях, психоэмоциональном состоянии;
 - участке объекта (месте учреждения), где произошла нештатная ситуация, количестве в нем детей и работников.
3. Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в учреждении с одновременным информированием о нештатной ситуации ответственного за пропускной режим.
4. Применить средство тревожной сигнализации.
5. По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами.
6. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и здоровья людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не провоцировать террористов к применению оружия.
7. По возможности обеспечить документирование первичной информации о нештатной ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, которые первой возможности передать руководителю образовательного учреждения или в правоохранительные органы.
8. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное информирование руководства.

Утверждаю
Директор МБУ «Гимназия №39»
Т.Л. Терлецкая

Инструкция
для руководителя образовательного учреждения о действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных ЧС

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся (воспитанников) и работников образовательного учреждения руководитель образовательного учреждения ОБЯЗАН:

1. Оценить информацию в плане ее объективности, полноты и своевременности.
2. В случае необходимости или по указанию правоохранительных органов и спецслужб директор образовательного учреждения или лицо, его замещающее, подает команду для осуществления эвакуации персонала и обучающихся согласно плану эвакуации, исключать панику, суету и столпотворение.
При необходимости вызвать скорую помощь и пожарную охрану, до прибытия служб экстренной помощи организовать мероприятия по ликвидации последствий нештатной ситуации и оказание первой медицинской помощи пострадавшим.
3. Лично доложить о происшествии:
Руководителю департамента образования г.о. Тольятти – тел. (8482) 543-870
- дежурный У МВД России по г. Тольятти (8482)39-10-51
- дежурный отдела полиции №23 МВД РФ по г. Тольятти Комсомольский район тел. (8482)93-47-02
- дежурный УФСБ (8482)28-52-01
- аварийно спасательная служба МКУ «Центр гражданской защиты» г.о. Тольятти –тел. 20-09-11

Информация должна содержать: наименование организации, ее точный адрес, характер происшествия, возможные последствия, известные места, нахождения злоумышленников, сведения о наличии у них средств террора, выдвигаемые требования.

4. Организовать по возможности, оценку места происшествия имеющимися на объекте силами и средствами, обеспечения сохранность и неприкосновенность всех предметов, связанных с событием
5. Принять меры по фиксации точного времени происшествия, участников и очевидцев, а также посторонних лиц, оказавшихся на территории объекта.
6. Исключить использование на объекте средств связи, включая мобильные телефоны.
7. Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы представителям правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны, аварийных служб
8. Во взаимодействии с оперативным штабом по проведению антитеррористической операции организовать работу по защите персонала и максимальному снижению ущерба учреждению.
9. Проверить выполнение отданных ранее распоряжений.

Санитарный надзор

1.	<p>Основные требования:</p> <ul style="list-style-type: none">- к территориям;- к помещениям;- к уборке;- к организации образовательного процесса;- к учебникам;- к ТСО.	<p>ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 сентября 2020 г. N 28 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ СП 2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ";</p> <p>- Методические рекомендации МР 2.4.0242-21 "Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.);</p>
----	---	--

Санитарный надзор

<p>2. Основные требования:</p> <ul style="list-style-type: none">- к организации питания;- к формированию рациона питания и меню;- к питьевому режиму и питьевой воде;- к предотвращению вредного воздействия биологических факторов (перевозка, хранение, оборудование, инвентарь, помещения и т.д.);- к предотвращению вредного воздействия факторов среды обитания (производственный контроль, прием и реализация продукции, соответствие пищевой продукции основным требованиям, изготовление продукции и т.д.);- к предотвращению вредного воздействия химических факторов (дезрастворы, обработка помещений, температурный режим и т.д.);	<p>- ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"</p> <p>- Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ</p>	<ul style="list-style-type: none">- график питьевого режима (детский сад);- документы, подтверждающие качество питьевой воды;
--	--	--

Санитарный надзор

3. Основные требования:
- к параметрам микроклимата;
 - к нормативам и набору площадей помещений;
 - к нормативам параметров мебели, оборудования и расстановки мебели;
 - к размерам экранов электронных средств обучения;
 - к нормативам по количеству и установке санитарных приборов;
 - к организации образовательного процесса;
 - к микроклиматическим показателям, при которых проводятся занятия физкультурой на улице зимой;
 - к показателям безопасности песка;
 - к оборудованию помещений столовых и организации питания;
 - к печатным и электронным печатным изданиям.

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28
января 2021 года N 2 Об утверждении
[санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению
безопасности и \(или\) безвредности для
человека факторов среды обитания"](#)

Санитарный надзор

<p>3. Основные требования:</p> <ul style="list-style-type: none">- к параметрам микроклимата;- к нормативам и набору площадей помещений;-к нормативам параметров мебели, оборудования и расстановки мебели;- к размерам экранов электронных средств обучения;- к нормативам по количеству и установке санитарных приборов;- к организации образовательного процесса;- к микроклиматическим показателям, при которых проводятся занятия физкультурой на улице зимой;- к показателям безопасности песка;- к оборудованию помещений столовых и организации питания;- к печатным и электронным печатным изданиям.	<p>ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 января 2021 года N 2 Об утверждении <u>санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"</u></p>
--	--

Энергосбережение: нормативные документы

Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ (в действующей редакции).

Приказ Минэнерго России № 401 от 30.06.2014 «Об утверждении порядка предоставления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Приказ Минэнерго России № 399 от 30.06.2014 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Приказ Минэнерго России № 398 от 30.06.2014 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 (ред. от 21.04.2018) «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» (в действующей редакции).

Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 9 июля 2021 года N 419 Об утверждении [Порядка определения объема снижения потребляемых государственным \(муниципальным\) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях](#)

Энергосбережение: основные мероприятия

- Разработка программы энергосбережения на 2024 – 2026 г;
- Назначение ответственного за реализацию мероприятий программы энергосбережения;
- Снижение потребления энергетических ресурсов;
- С 1 июля 2016 года введены ограничения на закупку для государственных нужд энергетически неэффективных источников света и осветительных устройств: двухцокольных люминесцентных ламп с люминофором галофосфат кальция и индексом цветопередачи не выше 80 с цоколем G13, дуговых ртутных люминесцентных ламп, компактных люминесцентных ламп, неэлектронных пускорегулирующих аппаратов для трубчатых люминесцентных ламп, светильников для двухцокольных люминесцентных ламп с цоколем G13 и светильников для дуговых ртутных люминесцентных ламп.

Ответственный за энергосбережение

- В целях содействия проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственном (муниципальном) учреждении, **если расходы на покупку энергетических ресурсов для него составляют более чем десять миллионов рублей в год**, должно быть назначено из числа работников государственного (муниципального) учреждения лицо, ответственное за проведение таких мероприятий.
- [Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ \(ред. от 13.06.2023\) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"](#)

Охрана труда

<p>Трудовой кодекс РФ Ст. 209, 214, 215</p>	<p>Основной законодательный документ, регламентирующий требования охраны труда, обязанности работодателя и работников учреждения</p>
<p>Трудовой кодекс РФ Ст. 217</p>	<p>Порядок и структуру управления охраной труда в учреждении определяет Положение о системе управления охраной труда</p>
<p>Письмо Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2019 г. N 12-688 "О направлении положений по СУОТ"</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Примерное Положение о системе управления охраной труда в дошкольной образовательной организации - 55 стр.;2. Примерное Положение о системе управления охраной труда в общеобразовательной организации - 55 стр.;3. Примерное положение о системе управления охраной труда в образовательной организации дополнительного образования - 66 стр.;

Охрана труда

Федеральный Закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; Трудовой Кодекс РФ - Ст.21	Специальная оценка условий труда
Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков»	Оценка профессиональных рисков
Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников», Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками»	Проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников

Охрана труда

<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»</p>	<p>Проведение обучения работников</p> <p>Обучение по охране труда с 1 сентября 2022 г. складывается из пяти элементов:</p> <ul style="list-style-type: none">а) инструктажи по ОТ- инструктажи по охране труда проводятся по инструкциям, разработанным в соответствии с Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н исходя из должности работника или профессии, направления трудовой деятельности или вида выполняемой работы.б) обучение по оказанию первой помощи;в) обучение по использованию СИЗ;г) обучение требованиям охраны труда:<ul style="list-style-type: none">- обучение по общим вопросам ОТ и функционировании системы управления охраной труда;- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов;- обучение методам и приемам выполнения работ повышенной опасности.
---	---

Охрана труда

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств»

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

Приказ Минтруда России от 20.4.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях

и

организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»

Расследование и учет несчастных случаев и микротравм

Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 №771 « Об утверждении примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков труда»

Планирование мероприятий по охране труда

Безопасная эксплуатация здания

- **Обязательные договоры для безопасного функционирования здания:**
- Санитарный надзор:
- Вывоз ТКО (крупногабаритных отходов);
- Утилизация ртутных ламп;
- Проведение дератизации, дезинсекции;
- Обследовании технического состояния вентиляции (не реже 1 раза в 10 лет - инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха).

Обязательные договоры для безопасного функционирования здания:

- Подготовка учреждения к ОЗП:
- Промывка и опрессовка;
- Поверка манометров;
- Поверка приборов учета тепла (сроки указаны в технической документации на приборы);
- Поверка водомеров (1 раз в 5 лет);
- Режимно – наладочные работы (1 раз в 5 лет);
- Обучение должностных лиц правилам эксплуатации тепловых энергоустановок (ежегодно);
- ТО автоматического узла регулирования

Обязательные договоры для безопасного функционирования здания:

- Пожарная безопасность:
- ТО АПС и СО (ежегодно);
- ТО «Стрелец – Мониторинг» (ежегодно);
- Испытание пожарных кранов (2 раза в год);
- Перекатка пожарных кранов (1 раз в год);
- Испытание пожарных лестниц (1 раз в 5 лет);
- Испытания на работоспособность системы АПС и СО (ежегодно);
- Энергобезопасность:
- Поверка диэлектрических перчаток (2 раза в год);
- Обучение должностных лиц правилам эксплуатации энергоустановок (ежегодно);
- Измерение сопротивления изоляции (ежегодно);

Обязательные договоры для безопасного функционирования здания:

- Антитеррористическая безопасность
- ТО КТС;
- Охрана объектов (кнопка тревожной сигнализации);
- Охрана объектов (ЧОП или Росгвардия);
- ТО системы видеонаблюдения;
- ТО системы громкоговорящей связи;
- ТО системы контроля доступа;